

Comune di Milano



Valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori - Requisiti dei luoghi di lavoro: Parametri Microclimatici – Periodo estivo

(Titolo II, All. IV e Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)

ALLEGATO 17 **CONCLUSIONI Ciriè 9/Girola 4 –** **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Redatto da	Revisione	Motivo revisione	Data	Redazione	Verifica e Approvazione
N I E R NIER Ingegneria S.p.A. Via Clodoveo Bonazzi n. 2 40013, Castel Maggiore (BO)	00	Prima emissione	14/07/2023	Ing. Giacomo Di Carlo 	Ing. Giuseppe Cavallone 



Comune di
Milano

Valutazione dei parametri microclimatici
ai sensi del Tit. II, All.IV e Tit. VIII del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Rev.	0
Data	14/07/2023
Pagina	2 di 14



Comune di
Milano

Valutazione dei parametri microclimatici
ai sensi del Tit. II, All. IV e Tit. VIII del D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

Rev.	0
Data	14/07/2023
Pagina	3 di 14

 Comune di Milano	Valutazione dei parametri microclimatici ai sensi del Tit. II, All.IV e Tit. VIII del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.		Rev.	0
			Data	14/07/2023
			Pagina	4 di 14

SOMMARIO

1.1	ANALISI E VALUTAZIONE.....	5
1.2	ESITO DELLA VALUTAZIONE.....	8
1.3	CONCLUSIONI	10
1.4	REPORT DI MISURA.....	11
	INDICI PMV/PPD	11



1.1 Analisi e valutazione

Le misure presso la Scuola dell'Infanzia di Via Ciriè 9/Girola 4 nel comune di Milano sono state effettuate il giorno **29 giugno 2023** con idonea strumentazione regolarmente tarata (si faccia riferimento al DVR per il dettaglio della strumentazione utilizzata ed il certificato di taratura).

Le misure sono state eseguite dai seguenti tecnici di NIER Ingegneria S.p.A.:

- **P.E. Michele Lecchi.**

La Scuola è situata in un unico sito con due distinti padiglioni: il padiglione Ciriè e il padiglione Girola 4. Tra i due padiglioni c'è il giardino condiviso, nel quale in alcuni momenti permangono educatrici e bambini di entrambi i padiglioni.

Nella tabella seguente si riportano i valori dei parametri microclimatici registrati nei vari locali monitorati.


<i>Id.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orario</i>	<i>T aria (°C)</i>	<i>Umidità relativa (%)</i>	<i>V aria (m/s)</i>	<i>T rad (°C)</i>	<i>T globo (°C)</i>	<i>T bulbo umido (°C)</i>	<i>Tipologia Termica</i>
1	Sezione Viola – PT – Pad. Ciriè (fase di accoglienza)	08.00	28,3	40,8	0,06	28,7	28,5	-	Moderato
2	Sezione Gialla – PT – Pad. Girola (fase di accoglienza)	08.37	26,7	44,1	0,06	26,2	26,4	-	Moderato
3	Sezione Rosa – PT Pad. Ciriè (fase di accoglienza)	09.14	27,0	41,0	0,05	27,0	27,0	-	Moderato
4	Giardino esterno condiviso (attività didattica)	09.51	25,2	42,3	0,21	28,8	26,7	-	Moderato
5	Direzione e segreteria – PT – Pad. Ciriè (attività d'ufficio)	10.15	27,4	38,7	0,01	27,5	27,5	-	Moderato
6	Sezione Viola – PT - Pad. Ciriè (attività didattica)	10.39	28,1	37,6	0,04	28,4	28,2	-	Moderato
7	Sezione Arcobaleno – PT - Pad. Ciriè (pranzo)	12,19	28,2	35,1	0,13	28,5	28,3	-	Moderato
8	Salone Centrale – PT - Pad. Girola (pranzo)	12,47	27,8	37,6	0,06	27,3	27,5	-	Moderato
9	Salone Centrale - PT Pad. Ciriè (riposo)	13,11	28,2	35,2	0,12	28,0	28,1	-	Moderato
10	Sezione Gialla – PT Pad. Girola (attività didattica)	14,09	28,3	35,2	0,20	28,4	28,3	-	Moderato
11	Sezione Blu – PT Pad. Girola (attività didattica)	14,36	27,8	35,2	0,07	27,7	27,7	-	Moderato
12	Giardino esterno condiviso (attività didattica)	15,07	29,5	32,4	0,54	30,7	29,8	-	Moderato



<i>Id.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Orario</i>	<i>T aria (°C)</i>	<i>Umidità relativa (%)</i>	<i>V aria (m/s)</i>	<i>T rad (°C)</i>	<i>T globo (°C)</i>	<i>T bulbo umido (°C)</i>	<i>Tipologia Termica</i>
13	Sezione Arcobaleno – PT - Pad. Ciriè (merenda)	15,36	29,8	34,1	0,09	30,0	29,9	-	Moderato
14	Salone Centrale – PT - Pad. Ciriè (fase di uscita)	15,55	29,4	34,6	0,08	29,2	29,3	-	Moderato

Vengono riportati di seguito i valori dei parametri microclimatici rilevati all'esterno delle strutture, nella giornata in cui sono state effettuate le misurazioni. Come si evince dal grafico riportato di seguito, nella giornata le condizioni erano moderate.

- Data: 29/06/2023;
- Ora: 15,07;
- T: 29,5°C;
- U: 32,4%;
- V: 0,54 m/s.

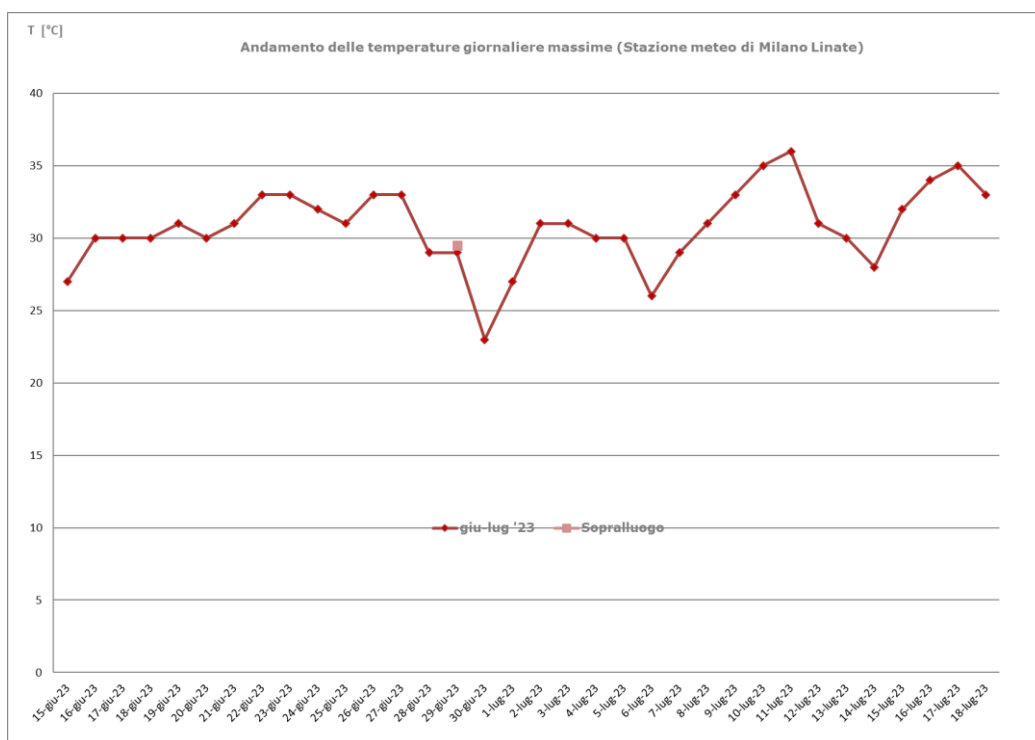

1.2 Esito della valutazione

Si riporta di seguito per i vari locali monitorati l'esito del calcolo degli indici relativi il comfort termico PMV/PPD, relativo allo stress da calore WBGT e PHS, e il relativo livello di rischio. I calcoli completi sono riportati al paragrafo 1.4 del presente documento. Si specifica che non in tutte le postazioni sono stati calcolati tutti gli indici, avendo questi dei range di applicabilità, in particolare è stato calcolato l'indice di comfort termico PMV/PPD per gli ambienti con temperature comprese fra 10°C e i 30°C; per gli ambienti caldi si sono calcolati i relativi indici WBGT e PHS.

Tabella 1 – Indici PMV, PPM, WBGT, PHS, e relativo livello del rischio.

ID	Ambiente	Indice PMV/PPD ¹	Comfort termico	Indice WBGT	Indice PHS ²	Stress termico da calore
1	Sezione Viola – PT – Pad. Ciriè (fase di accoglienza)	PMV = 1,14 PPD = 32,37 %	Medio	N.A.	N.A.	-
2	Sezione Gialla – PT – Pad. Girola (fase di accoglienza)	PMV = 0,54 PPD = 11,10 %	Basso	N.A.	N.A.	-
3	Sezione Rosa – PT Pad. Ciriè (fase di accoglienza)	PMV = 0,68 PPD = 14,72 %	Basso	N.A.	N.A.	-
4	Giardino esterno condiviso (attività didattica)	PMV = 0,31 PPD = 7,00 %	Trascurabile	N.A.	N.A.	-
5	Direzione e segreteria – PT – Pad. Ciriè (attività d'ufficio)	PMV = 0,80 PPD = 18,49 %	Basso	N.A.	N.A.	-
6	Sezione Viola – PT - Pad. Ciriè (attività didattica)	PMV = 1,03 PPD = 27,40 %	Basso	N.A.	N.A.	-
7	Sezione Arcobaleno – PT - Pad. Ciriè (pranzo)	PMV = 0,92 PPD = 22,88 %	Basso	N.A.	N.A.	-
8	Salone Centrale – PT - Pad. Girola (pranzo)	PMV = 0,83 PPD = 19,53 %	Basso	N.A.	N.A.	-
9	Salone Centrale - PT Pad. Ciriè (riposo)	PMV = 0,87 PPD = 20,98 %	Basso	N.A.	N.A.	-
10	Sezione Gialla – PT Pad. Girola (attività didattica)	PMV = 0,82 PPD = 19,18 %	Basso	N.A.	N.A.	-
11	Sezione Blu – PT Pad. Girola (attività didattica)	PMV = 0,86 PPD = 20,61 %	Basso	N.A.	N.A.	-

¹ Per le postazioni con T maggiori di 30°C si fa riferimento all'indice WBGT per l'attribuzione della classe di rischio. Sono stati comunque calcolati gli indici PMV e PPD.

² Anche se non si è superato l'indice WBGT_{limite}, per completezza è stato calcolato comunque l'indice PHS.

 Comune di Milano	Valutazione dei parametri microclimatici ai sensi del Tit. II, All.IV e Tit. VIII del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.	Rev.	0
		Data	14/07/2023
		Pagina	9 di 14

ID	Ambiente	Indice PMV/PPD ¹	Comfort termico	Indice WBGT	Indice PHS ²	Stress termico da calore
12	Giardino esterno condiviso (attività didattica)	PMV = 1,10 PPD = 30,51 %	Medio	N.A.	N.A.	-
13	Sezione Arcobaleno – PT - Pad. Ciriè (merenda)	PMV = 1,45 PPD = 48,19 %	Medio	N.A.	N.A.	-
14	Salone Centrale – PT - Pad. Ciriè (fase di uscita)	PMV = 1,29 PPD = 39,76 %	Medio	N.A.	N.A.	-

Si riportano di seguito nello specifico le considerazioni relative ai singoli indici calcolati.

Nelle postazioni in cui è stata rilevata una temperatura inferiore i 30 °C, , è stata effettuata la valutazione del **comfort termico**, che ha mostrato un livello di **rischio medio**.

Per gli ambienti di lavoro a “Rischio medio” va considerato che, trattandosi comunque per la maggior parte delle postazioni di un ambiente moderato, i livelli di insoddisfazione calcolati, durante tali fasi lavorative tramite gli indici PMV e PPD, danno evidenza di uno scarso livello di comfort microclimatico da cui può derivare eventualmente una diminuzione di performance lavorativa ma non una condizione di rischio per i lavoratori. Si ritiene infatti che non sussistano condizioni particolarmente rischiose, anche considerando le temperature registrate (tipiche di un “ambiente moderato/caldo” con temperature prossime ai 30°C).

1.3 Conclusioni

Nella tabella sottostante sono riportati gli esiti della valutazione per le mansioni presenti presso gli ambienti monitorati, dedotti dal confronto degli indici PMV/PPD, WBGT, PHS calcolati con i valori di riferimento³. Per ognuno degli indici, viene riportato il livello di rischio relativo alla condizione peggiore fra quelli rilevati nelle varie zone occupate dalla specifica mansione.

Tabella 2 – Riepilogo livello di rischio microclimatico per mansione.

Mansione	Livello di rischio		
	Comfort termico	Stress termico da calore	
	PMV/PPD	WBGT	PHS
Educatrici delle Scuole d'Infanzia/Nidi	Medio	N.A.	N.A.

In generale, si può affermare che data la tipicità dell'attività svolta, e dati gli esiti del calcolo degli indici, non si rilevano situazioni di criticità pertanto il rischio microclimatico complessivo è **LIEVE**⁴.

Non risulta necessario programmare interventi migliorativi ma è sufficiente mantenere attive le Misure tecniche ed organizzative di miglioramento riportate al par. 6.5. del DVR.


I valori riscontrati per i locali campionati si possono considerare validi ed omogenei per tutti gli altri locali della stessa tipologia che compongono gli edifici della **scuola dell'infanzia di Via Ciriè 9/Girola 4 - nel comune di Milano**.

³Come definito al par. 4.3.2 Tabella B e al par. 4.3.3 del DVR .


⁴ Come definito nel par. 5 del DVR.

1.4 Report Di Misura


Indici PMV/PPD

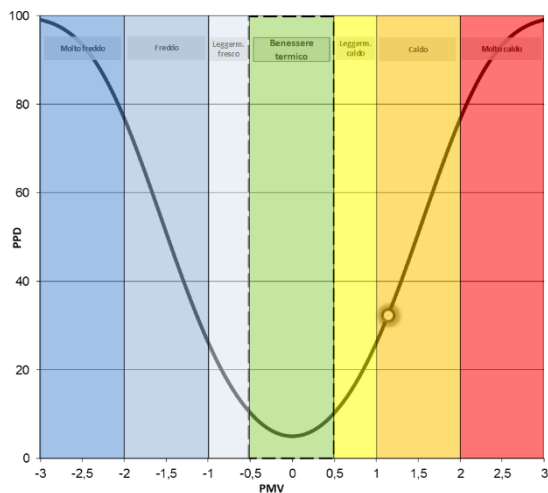


1 – Sezione Viola – PT – Pad. Ciriè (fase di accoglienza)

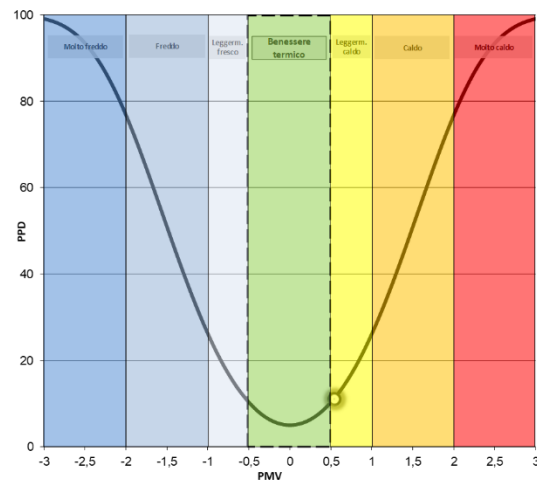


2 - Sezione Gialla – PT – Pad. Girola (fase di accoglienza)

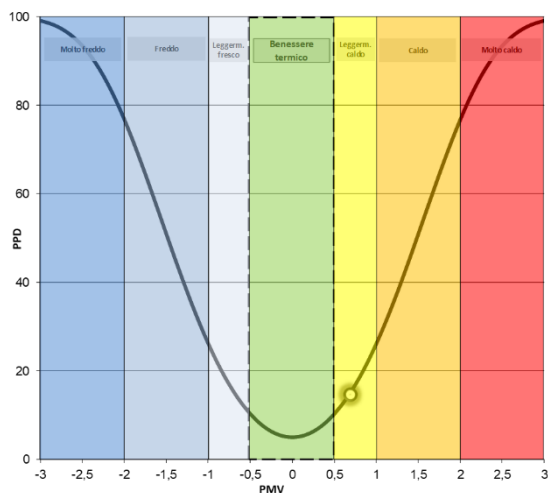

3 – Sezione Rosa – PT Pad. Ciriè (fase di accoglienza)

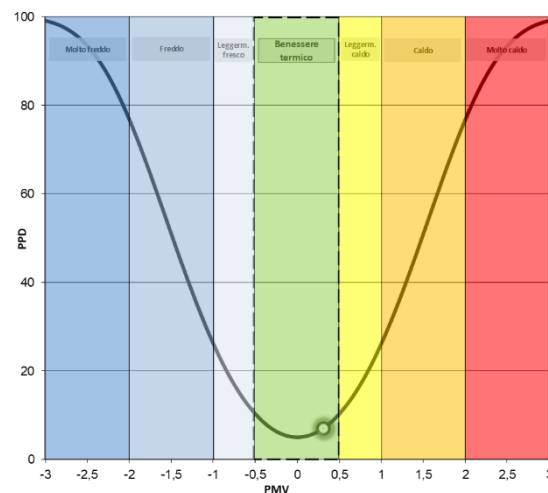


4 - Giardino esterno condiviso (attività didattica)

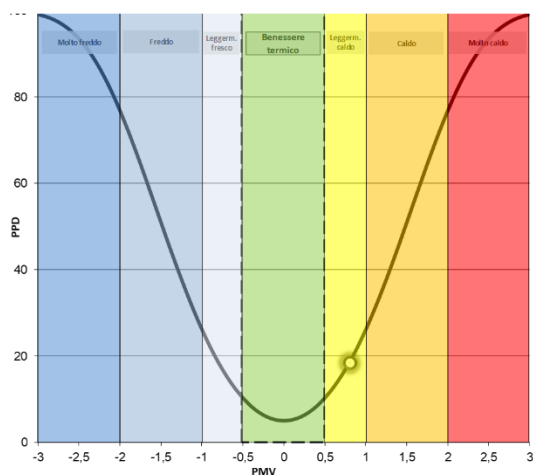


Temperatura dell'aria (°C)	27,4	Umidità relativa (%)	38,7	PMV	0,80
Temperatura media rad. (°C)	27,5	Abbigliamento	0,50	PPD	18,49
Velocità dell'aria (m/s)	0,01	Attività (met)	1,2		

5 - Direzione e segreteria – PT – Pad. Ciriè
(attività d'ufficio)

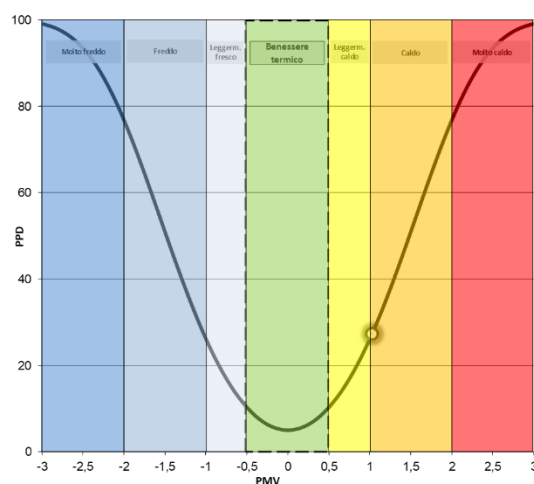


Temperatura dell'aria (°C)	28,1	Umidità relativa (%)	37,6	PMV	1,03
Temperatura media rad. (°C)	28,4	Abbigliamento	0,50	PPD	27,40
Velocità dell'aria (m/s)	0,04	Attività (met)	1,2		

6 - Sezione Viola – PT - Pad. Ciriè (attività
didattica)

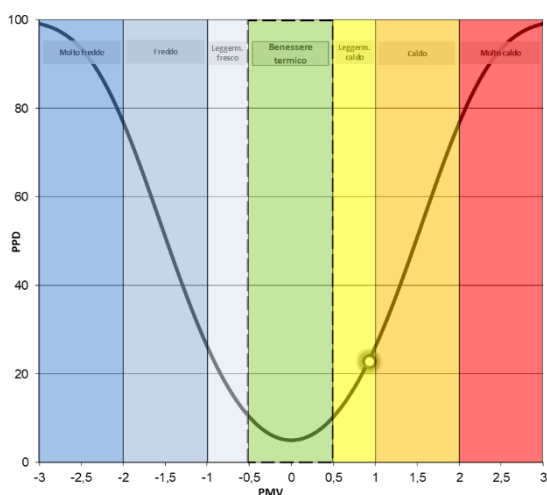


Temperatura dell'aria (°C)	28,2	Umidità relativa (%)	35,1	PMV	0,92
Temperatura media rad. (°C)	28,5	Abbigliamento	0,50	PPD	22,88
Velocità dell'aria (m/s)	0,13	Attività (met)	1,2		

7 - Sezione Arcobaleno – PT - Pad. Ciriè
(pranzo)

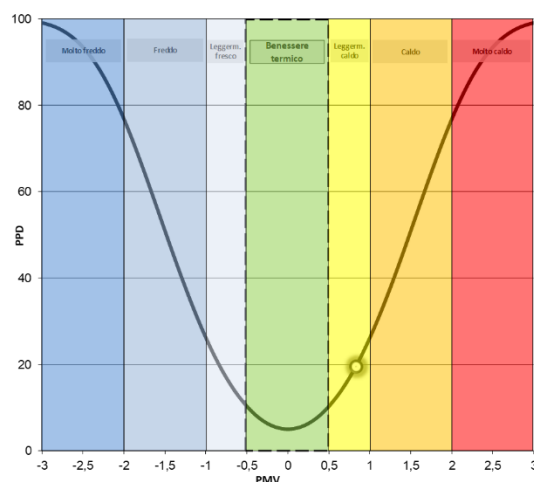


Temperatura dell'aria (°C)	27,8	Umidità relativa (%)	37,6	PMV	0,83
Temperatura media rad. (°C)	27,3	Abbigliamento	0,50	PPD	19,53
Velocità dell'aria (m/s)	0,06	Attività (met)	1,2		

8 - Salone Centrale – PT - Pad. Girola (pranzo)

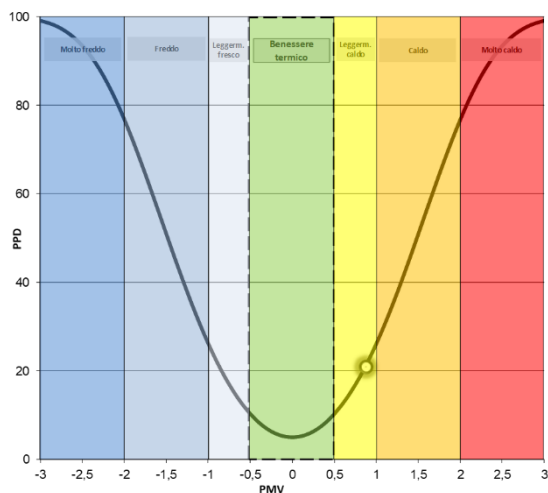


Temperatura dell'aria (°C)	28,2	Umidità relativa (%)	35,2	PMV	0,87
Temperatura media rad. (°C)	28,0	Abbigliamento	0,50	PPD	20,98
Velocità dell'aria (m/s)	0,12	Attività (met)	1,2		

9 - Salone Centrale - PT Pad. Ciriè
(riposo)

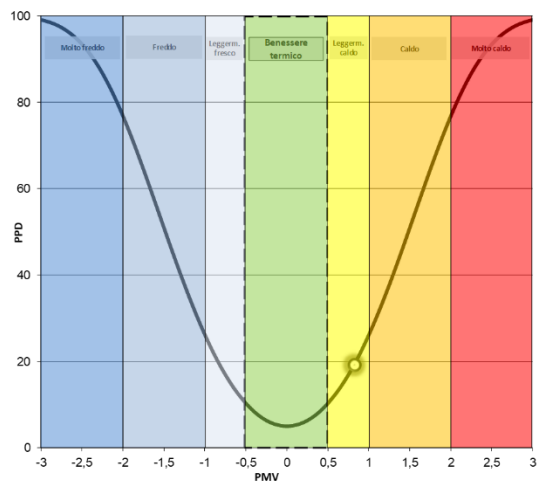


Temperatura dell'aria (°C)	28,3	Umidità relativa (%)	35,2	PMV	0,82
Temperatura media rad. (°C)	28,4	Abbigliamento	0,50	PPD	19,18
Velocità dell'aria (m/s)	0,20	Attività (met)	1,2		

10 - Sezione Gialla – PT Pad. Girola (attività didattica)

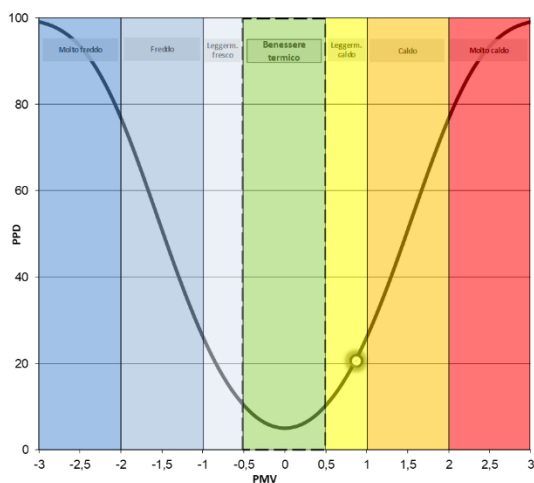


Temperatura dell'aria (°C)	27,8	Umidità relativa (%)	35,2	PMV	0,86
Temperatura media rad. (°C)	27,7	Abbigliamento	0,50	PPD	20,61
Velocità dell'aria (m/s)	0,07	Attività (met)	1,2		

11- Sezione Blu – PT Pad. Girola (attività didattica)

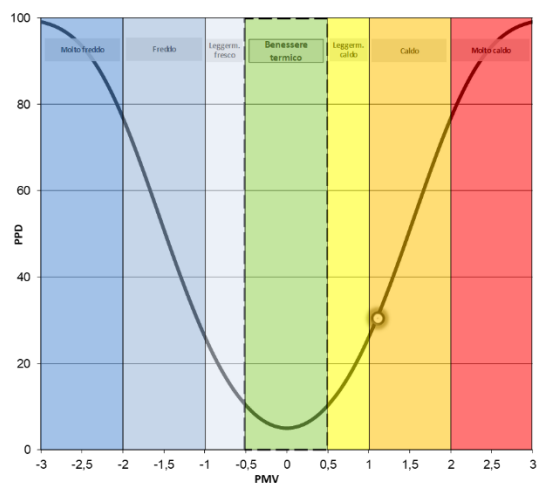


Temperatura dell'aria (°C)	29,5	Umidità relativa (%)	32,4	PMV	1,10
Temperatura media rad. (°C)	30,7	Abbigliamento	0,50	PPD	30,51
Velocità dell'aria (m/s)	0,54	Attività (met)	1,2		

12 - Giardino esterno condiviso (attività didattica)

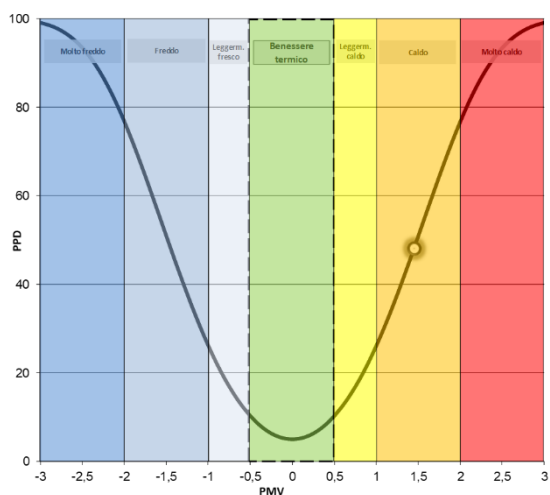

Temperatura dell'aria (°C)	29,8	Umidità relativa (%)	34,1	PMV	1,45
Temperatura media rad. (°C)	30,0	Abbigliamento	0,50	PPD	48,19
Velocità dell'aria (m/s)	0,09	Attività (met)	1,2		

13 - Sezione Arcobaleno – PT - Pad. Ciriè
(merenda)

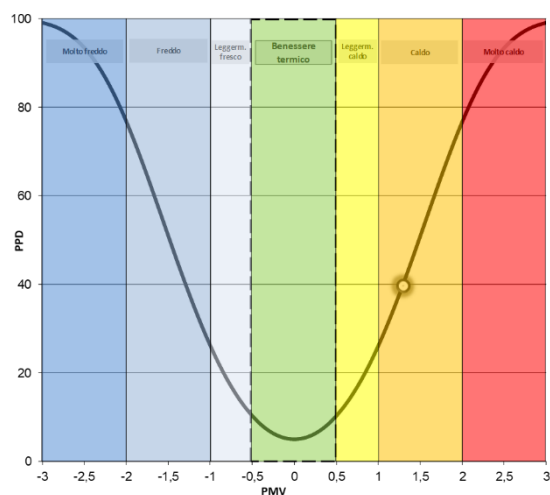

Temperatura dell'aria (°C)	29,4	Umidità relativa (%)	34,6	PMV	1,29
Temperatura media rad. (°C)	29,2	Abbigliamento	0,50	PPD	39,76
Velocità dell'aria (m/s)	0,08	Attività (met)	1,2		

14 - Salone Centrale – PT - Pad. Ciriè (fase di
uscita)