


ALLEGATO 2: PROCEDURA 4SGSL

sorveglianza rischio legionellosi nei luoghi di lavoro del Comune di Milano

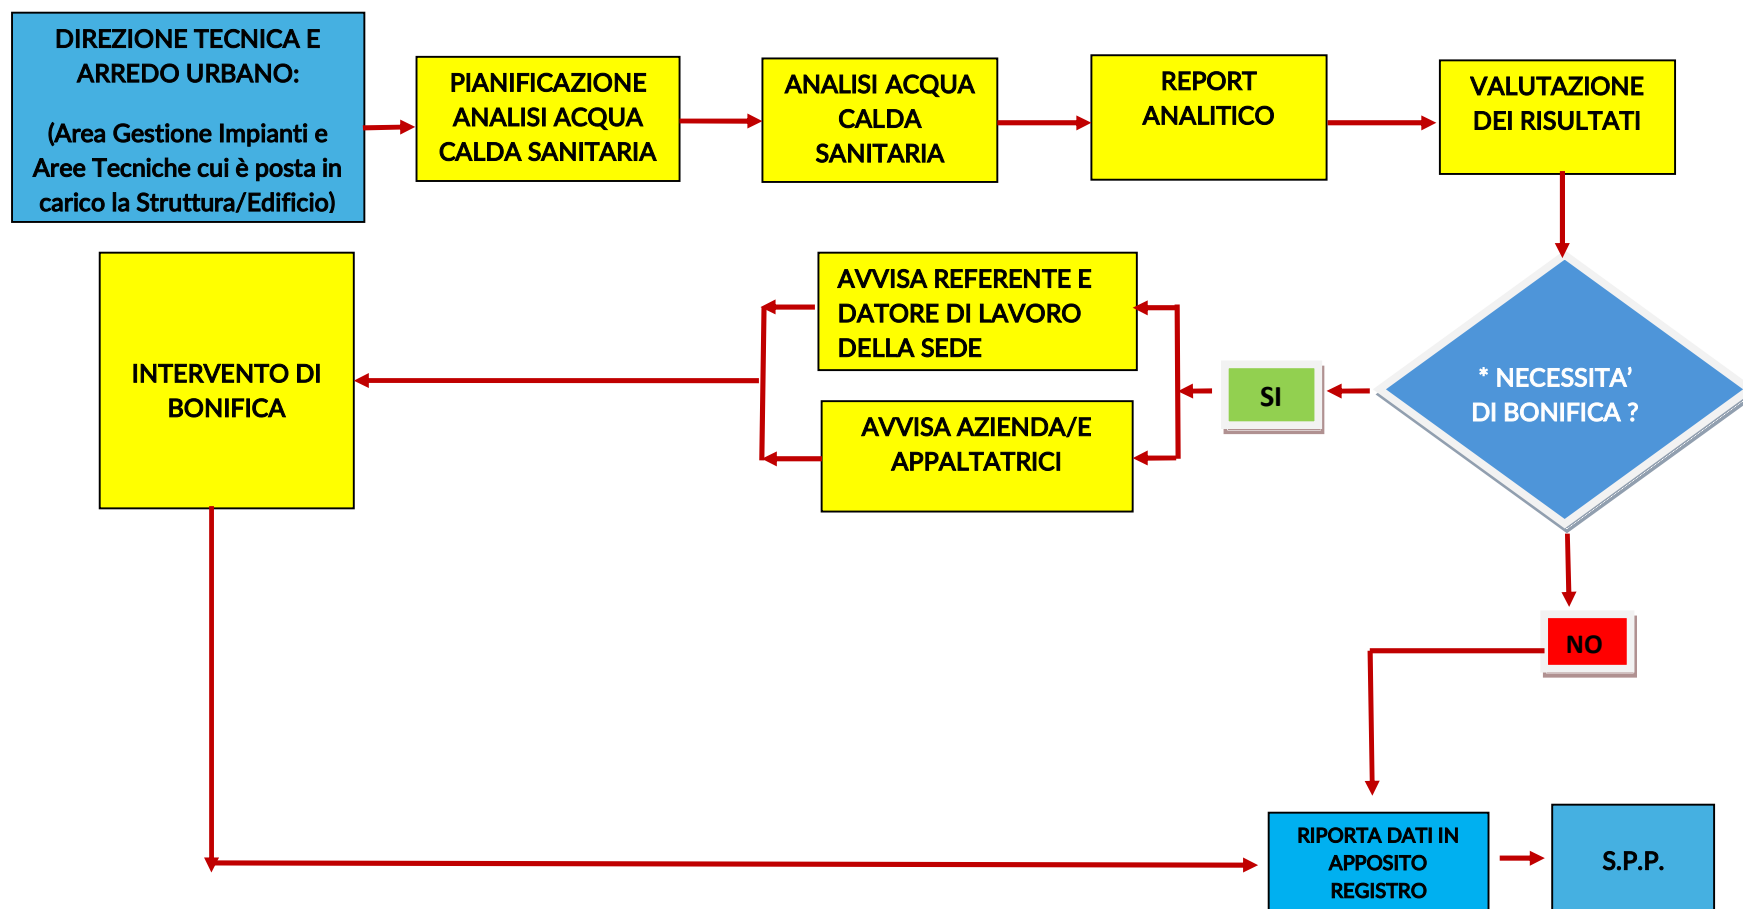

***In caso di presenza di docce negli spogliatoi, e in generale nei punti di erogazione della acqua calda sanitaria, inibiscono l'utilizzo fino a bonifica avvenuta. Nel caso di Scuole dell'Infanzia o in quelle sedi che vedono la presenza di utenza esterna (esempio CDD), la bonifica avviene nel primo fine settimana immediatamente successivo dopo esito prime analisi.**